


# Planung Infrastruktur Raum BR3.1.168

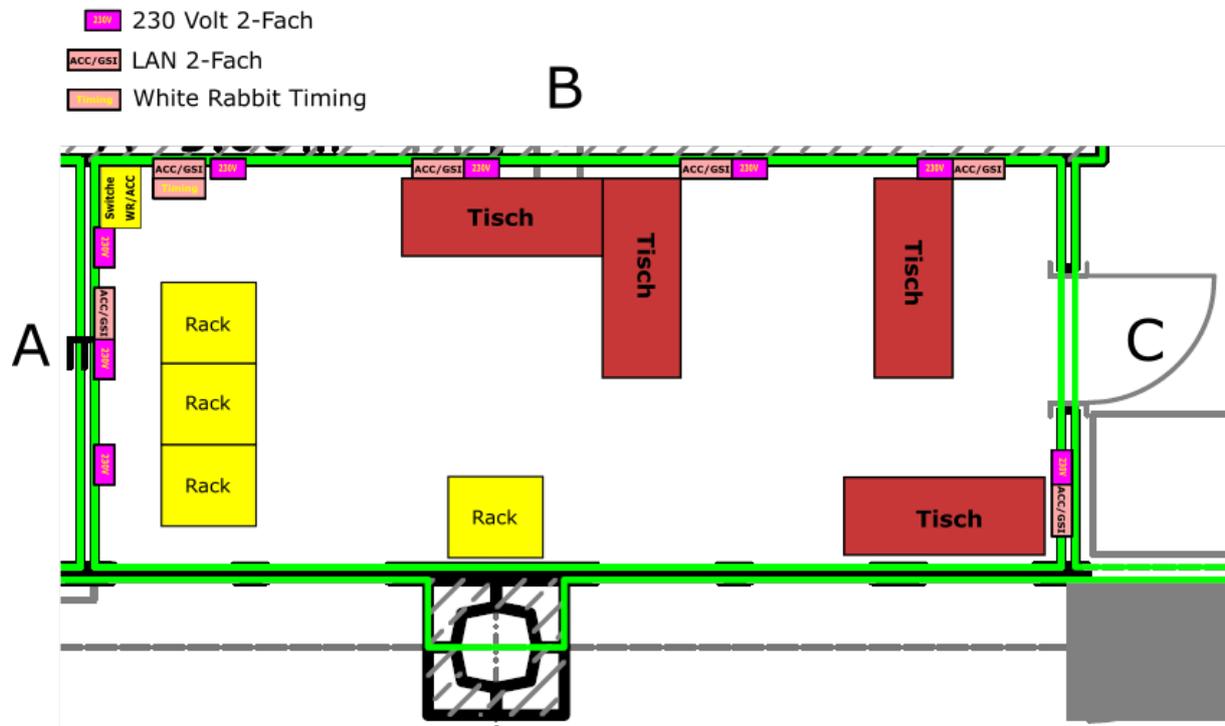

Folgende Wünsche haben wir an die Infrastruktur-Ausstattung des Raumes BR3.1.168:

1. Realisierung / Anordnung in etwa wie in obiger Skizze dargestellt
  - a. Gute Verfügbarkeit der 230V Doppelsteckdosen an Wänden A, B und C
  - b. Ebenso für LAN – hier muss pro 2-Fach-Dose ACC und GSI Netz verfügbar sein, falls nicht ohnehin bereits so geschaltet.
  - c. White Rabbit Timing in Ecke A/B für Installation eines WR Switches
  - d. 10GB ACC Netz LAN Uplink für Installation LAN Switch in Ecke A/B
  - e. Anordnung Tische und Racks nur exemplarisch
  - f. Die Anschlüsse an den Wänden A und B sollten gleichmäßig verteilt werden, an Wand B gruppiert (LAN und Netz jeweils nah zusammen)
2. 230 Netzanschlüsse sollten in verschiedene Phasen bzw. Leitungsschutzabschnitte aufgeteilt werden. Anschlüsse an Wand A sollen von Wänden B und C getrennt sein.
3. Die Wandanschlüsse (Timing, LAN und 230V) sollen in Kabelkanälen über üblicher Tischhöhe an den Wänden A, B und C verlaufen.
4. Ableitfähiger Boden